

**SCHMITT**

Feuerwehrtechnik



SERVICE,  
DER WERTE SCHAFFT  
Kompetenz. Qualität. Erfahrung.

Gemeinsam für mehr Sicherheit.

# INHALTSVERZEICHNIS

SERVICE BEI SCHMITT .....	6	RETTUNGS- UND SICHERUNGSGERÄTE .....	34
SCHUTZBEKLEIDUNG .....	8	• Sprungpolster .....	35
• Reinigung & Imprägnierung .....	8	• Absturzsicherungssysteme .....	36
• CSA .....	10	• Tragbare Feuerwehreiter, Rettungsplattformen und Anhängeleitern .....	38
ATEMSCHUTZ .....	12	WASSERRETTUNG UND TAUCHTECHNIK .....	40
• Atemschutzequipment .....	12	• Rettungswesten .....	40
• Dosiergeräte, Reinigungs- & Desinfektionsgeräte .....	14	• Überlebensanzüge .....	40
• Druckluftflaschen .....	16	• Tauchtechnik .....	42
• Atemluft-Kompressoren .....	18	UNTERWEISUNG .....	44
SERVICEVEREINBARUNG .....	20	ARBEITEN BEI SCHMITT .....	46
GASMESSTECHNIK .....	22	LEITBILD .....	47
TECHNISCHE HILFELEISTUNG .....	24	FIRMENHISTORIE .....	48
• Hydraulische Rettungsgeräte .....	26	KONTAKT .....	51
• Pneumatische Rettungsgeräte, Dichtkissen .....	28		
• Stromerzeuger .....	30		
• Hochleistungslüfter .....	30		
• Motorsägen .....	31		
• Mehrzweckzüge .....	31		
• Seilwinden .....	31		
EINSATZFAHRZEUGE, PUMPEN & ROLLCONTAINER .....	32		
• Tragkraftspritzen .....	33		
• Fahrzeugeinbaupumpen .....	33		
• Fahrzeugaufbau .....	33		
• Rollcontainer .....	33		



## SERVICE BEI SCHMITT FEUERWEHRTECHNIK

Die regelmäßige Kontrolle und Wartung Ihrer Ausrüstung durch die Firma SCHMITT Feuerwehrentechnik gewährleistet die Einhaltung von Richtlinien und gesetzlichen Verordnungen für den Instandhaltungsprozess. Termingerecht und kompetent kümmern wir uns darum, dass Ihre Geräte stets zuverlässig arbeiten, eine sichere Funktion gewährleistet ist und damit deren Verfügbarkeit sichergestellt ist.

Mit modernstem Equipment sind wir sowohl am Standort Neuwied als auch mit dem Servicemobil vor Ort für Sie da und können Ihnen hierdurch eine optimale Betreuung garantieren.

Die wiederkehrenden Prüfungen dürfen grundsätzlich nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Wir legen größten Wert darauf, dass unsere zertifizierten Servicetechniker ständig an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, sodass sie stets über einen aktuellen Wissensstand verfügen.

Bitte beachten Sie: Die Einhaltung der Prüffristen mit einer fachgerechten Dokumentation als Prüfnachweis ist auch Basis für die Anerkennung von Schadensfällen und Herstellergarantien.

# SCHUTZBEKLEIDUNG

## Reinigung und Imprägnierung von Feuerwehrbekleidung und PSA

Die Einsatzbekleidung der Feuerwehren gehört zu den wichtigsten Werkzeugen beim „Retten, Löschen, Bergen und Schützen“. Damit die Funktionsmerkmale der Schutzkleidung auch nach vielen Einsätzen erhalten bleiben, ist eine fachgerechte Reinigung unverzichtbar. Bei uns wird ihre Ausrüstung unter der strikten Beachtung der EN 469 gereinigt, imprägniert und getrocknet. Ohne die geeignete Hygiene können Gefahrstoffe zu akuten oder chronischen Gesundheitsschäden bis hin zu Krebserkrankungen führen.

Die DGUV hat zu diesem Thema aktuell die Informationsbroschüre 205-035 „Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“ herausgebracht, die unter anderem Hilfestellungen und Hinweise enthält, um eine Gefährdung der Einsatzkräfte durch Brandrauch, andere Verbrennungsprodukte bzw. -rückstände und damit assoziierte Gefahrstoffe zu vermeiden.

### In Zusammenarbeit mit unserem Spezialwäsche-Partner bieten wir Ihnen:

- Professionelle Imprägnierung von Feuerwehreinsatzbekleidung nach EN 469 und HuPf, einschließlich Validierung durch den Waschmittelhersteller
- Spezielle auf die Materialien abgestimmte Waschprozesse, Waschmaschinen und -hilfsmittel
- Erhöhter Langzeitschutz der PSA gegenüber Eigenwäsche oder Reinigung durch herkömmliche Wäschereien
- Zeit- und Kostenersparnis durch geringeren Personalaufwand
- Kostentransparenz, da Stückkosten berechnet werden
- Teilverfolgung und -dokumentation (Wäschehistorie, Träger, Alter, Reparaturen) mittels Dauerkennzeichnung (Patch mit Barcode)
- Optional zur Verfügungstellung von Leihgarnituren

### Service für:

- Einsatzhelme
- Schutzbekleidung
- Tagesdienstbekleidung
- Einsatzstiefel
- Hollandtuch
- Nomex-Haube
- Nomex-Handschuhe
- Unterbekleidung

### Der Ablauf:

Sie verpacken die verschmutzte Kleidung noch am Einsatzort oder im Feuerwehrhaus und verschicken das Paket anschließend per DHL an die Wäscherei. Wir kümmern uns fachgerecht um Ihre Kleidung und schicken sie innerhalb von 3–5 Werktagen an Sie zurück.

Sie erhalten die frisch gereinigte und imprägnierte Kleidung zurück geliefert.



## Unser Komplettservice für alle Hersteller

### Einsatzbekleidung

- Einsatzjacke HuPF/EN waschen & imprägnieren
- Einsatzjacke THL waschen & imprägnieren
- Einsatzhose HuPF/EN waschen & imprägnieren
- Einsatzhose THL waschen & imprägnieren
- Schnittschutzhose /Jacke waschen & imprägnieren

### Persönliche Schutzausrüstung

- Feuerwehr Einsatzhandschuhe nach HuPF waschen & imprägnieren
- TH Handschuhe waschen & imprägnieren
- Einsatzhandschuhe (Nomex oder Leder) waschen & imprägnieren
- Feuerwehreinsatzstiefel reinigen & desinfizieren
- Feuerwehreinsatzhelm reinigen & desinfizieren
- Feuerschutzhaube /Hollandtuch waschen
- Feuerwehr Fleece Jacke waschen
- Rückenkoller waschen

### Ausrüstung/Funktionsbekleidung

- Funktionsweste waschen
- Tragetuch waschen & desinfizieren
- Nomexponcho waschen
- Schutzhaube Atemluftflasche
- Leinenbeutel waschen
- Überlebensanzug Wasser waschen & desinfizieren

### Instandsetzung/Sonderpflege

- Panikreißverschluss erneuern
- Reparaturarbeiten an Feuerwehrbekleidung
- Infektionswäsche nach kg Zuschlag
- Vor-Reinigung waschen & reinigen
- PSA-Wäschebeutel pflegen

### Leihgarnituren

- Leihgarnitur Feuerwehr, 14 Tage, Größe 48–50
- Leihgarnitur Feuerwehr, 14 Tage, Größe 52–54
- Leihgarnitur Feuerwehr, 14 Tage, Größe 56–58
- Waschen & imprägnieren Leihgarnitur
- Verlängerung Ausleihfrist je Woche

# SCHUTZBEKLEIDUNG

## CSA – Chemikalienschutzanzüge

In unserer Werkstatt werden Chemikalienschutzanzüge gereinigt, getrocknet, instand gesetzt und geprüft. Prüfungen werden nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGR/GUV-I 8671, vfdB 08/02 und Herstellerangaben durchgeführt. Unsere Servicetechniker sind für Produkte der Hersteller Dräger und Thieme autorisiert. Die Prüfungen der Chemikalienschutzanzüge dürfen grundsätzlich nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Eine materialschonende Reinigung und Trocknung findet maschinell statt und entspricht den jeweiligen Herstellervorgaben. Während des Reinigungsprozesses werden nur vom Hersteller zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet. Prüfungen nach Wartungen oder Instandsetzungen werden mit computerunterstützten Prüfständen durchgeführt und dokumentiert. Die Dokumentation wird in unserer Prüfdatenbank archiviert.

**Sie erhalten zu jeder Prüfung ein Prüfprotokoll. Dieses beinhaltet folgende Daten:**

- Gerätebezogene Daten wie: Seriennummer, Barcode, Eigentümer sowie Geräteart und -typ
- Hersteller, Herstelldatum, Ihre Inventarnummer
- Prüfdatum, Prüfanlass, Prüfer und Prüfgerät
- Prüfwerte und Prüfergebnisse
- Alle Prüfintervalle in einer Übersicht
- Angaben zur Funktionstüchtigkeit



## CHEMIKALIENSCHUTZANZÜGE

### Reinigung, Desinfektion und Trocknung

Reinigung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGR/GUV-I 8671, vfdB 08/02 und Herstellerangaben.

- **Reinigung, Desinfektion und Trocknung**

### Prüfung

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGR/GUV-I 8671, vfdB 08/02 und Herstellerangaben.

- **Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung**

**INFO:**  
Der Chemikalienschutzanzug darf NICHT mit Chemikalien beaufschlagt sein!

# ATEMSCHUTZ

## Atemschutzequipment

In unserer Atemschutzwerkstatt führen wir die Reinigung, Desinfektion, Wartung, Reparatur und Grundüberholung von Atemschutzgeräten, Lungenautomaten und Masken der Hersteller Dräger und MSA durch.

Die Reinigung und Desinfektion der Atemschutzmasken erfolgt durch eine Miele Industriewaschmaschine und eine Meiko Reinigungs- und Desinfektionsanlage. Die Arbeiten werden gemäß den aktuellen Vorschriften und Herstellervorgaben durchgeführt.

Bei der Instandsetzung werden ausschließlich Original-Ersatzteile des jeweiligen Herstellers und vom Hersteller geprüfte Austauschdruckminderer mit Prüfzertifikat verwendet.

Alle Techniker sind durch Hersteller-Lehrgänge geschult und für die entsprechenden Arbeiten zertifiziert.

Die Prüfungen der Gerätschaften werden am Quaestor 7000 über die Drägerware dokumentiert; ein Prüfbericht wird dem geprüften Gerät beigelegt. Auf dem Prüfbericht sind alle relevanten Prüfdaten inklusive der nächsten Prüfintervalle aufgeführt.

Bei Abschluss einer Servicevereinbarung wird der Kunde frühzeitig über die nächste anstehende Prüfung informiert.



## ATEMSCHUTZ

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, DGUV-Regel 112-190, BGR/GUV-I 8674, vfdb 08/04 und Herstellervorgaben.

### Pressluftatmergrundgeräte

- **Reinigung, Desinfektion und Trocknung**  
Pressluftatmer komplett
- **Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung**  
Pressluftatmer komplett
- **Grundüberholung Pressluftatmer Fabrikat Dräger**  
ohne Lungenautomat und Flasche
- **Grundüberholung Pressluftatmer Fabrikat MSA**  
ohne Lungenautomat und Flasche

### Lungenautomaten

- **Reinigung, Desinfektion und Trocknung**
- **Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung**
- **Grundüberholung Lungenautomat Fabrikat Dräger**
- **Grundüberholung Lungenautomat Fabrikat MSA**

### Atemschutzmasken

- **Reinigung, Desinfektion und Trocknung**
- **Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung**

### Fluchthauben

- **Wechsel Filter**  
nach DIN EN 403

### Druckluft-Schlauchgeräte

- **Reinigung, Desinfektion und Trocknung**
- **Sicht, Dicht- und Funktionsprüfung**
- **Grundüberholung**

# ATEMSCHUTZ

## Reinigung, Desinfektion und Trocknung

### Wartung Dosiergeräte DG1 & DG3

Viele Feuerwehren setzen zur Desinfektion von atemschutztechnischen Geräten stationäre Dosiergeräte (DG1 & DG3) für Desinfektionsmittel der Firma Ecolab ein. Um die Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit der Dosiergeräte zu gewährleisten und um Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche aufrechtzuerhalten, müssen die vorgeschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden. Das vorgeschriebene Wartungsintervall beträgt 12 Monate und sollte nicht überschritten werden.

Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen grundsätzlich nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Firma SCHMITT Feuerwehrtechnik wurde von der Firma Ecolab zertifiziert, die vorgeschriebenen Reparatur- und Wartungsarbeiten an Dosiergeräten durchführen zu dürfen.


Lassen Sie die Dosiergeräte von uns als autorisiertes Serviceunternehmen bei Ihnen vor Ort warten, um eine ordnungsgemäße Desinfektion von atemschutztechnischem Equipment sicherzustellen.

### Wartung Meiko TopClean

Vollautomatische Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der Firma Meiko können wir Ihnen als zertifizierter Servicepartner ebenfalls anbieten. Planung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung von Meiko TopClean-Geräten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Da die Meiko TopClean einen Mitteldruckanschluss benötigt, können wir Ihnen auch hier den passenden Service anbieten und eine Mitteldruckentnahmestelle installieren, falls diese nicht vorhanden ist.

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der Wartung, der Erstinbetriebnahme und Installation (gemäß DIN 1717 Trinkwasser) oder dem Kauf von Neugeräten haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

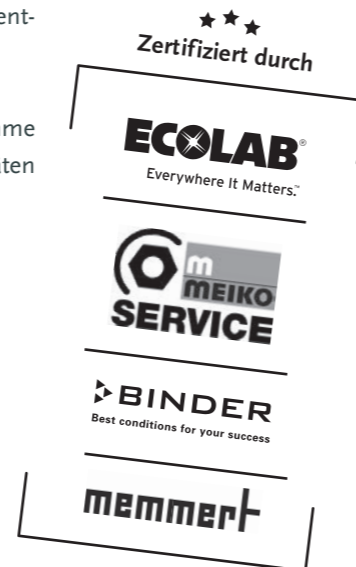

### Wartung Trockenschränke

Um Atemschutzequipment nach einer Reinigung und Desinfektion zu trocknen, werden Trockenschränke verwendet. In diesen Schränken wird das Material bei max. 60 °C gemäß Herstellervorgaben getrocknet. Es ist wichtig, dass diese Temperatur auch tatsächlich im Innenraum herrscht und nicht überschritten wird, da sonst das Atemschutzequipment Schaden nehmen kann. Aus diesem Grund wird eine jährliche Wartung am Trockenschrank in den Bedienungsanleitungen der Hersteller vorgeschrieben. Bei einer Wartung wird unter anderem die Temperatur überprüft, justiert und der Trockenschrank desinfiziert.

### Dosiergeräte

Prüfungen gemäß Herstellervorgabe

- Jahreswartung Ecolab Dosiergerät DG1/DG3 gemäß Herstellervorgabe
- Installation und Inbetriebnahme stationäres Dosiergerät DG1/DG3
- Umstellung der Chemie im Zuge der Wartung

### Reinigungs- & Desinfektionsgeräte

Prüfungen gemäß Herstellervorgabe

- Jahreswartung Meiko TopCleanM gemäß Herstellervorgabe
- Installation und Inbetriebnahme Meiko TopClean M

### Trockengeräte

Prüfungen gemäß Herstellervorgabe

- Jahreswartung Trockenschrank, beinhaltet die Sichtprüfung, Kalibrierung, Justage der Temperatur



## Druckgasflaschen für Atemschutzgeräte

### Wiederkehrende Prüfung von Druckluftflaschen für Atemschutz- und Tauchgeräte sowie Pressluftflaschen

Druckgasflaschen für Atemschutz- und Tauchgeräte zählen zu den überwachungsbedürftigen Anlagen, die nach § 16 Anhang 2, Abschnitt 4 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) einer wiederkehrenden Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) unterzogen werden müssen. Die Firma SCHMITT Feuerwehrtechnik legt höchste Qualitätsansprüche an die durchzuführenden Arbeiten sowie eine ausführliche und umfangreiche Prüf-Dokumentation. Die erstellte Prüfbescheinigung sagt Ihnen nicht nur etwas über den aktuellen Zustand der Baugruppe aus, sondern kann Ihnen auch eine Hilfestellung sein, um Ersatzbeschaffungen planbarer zu machen.

### Die wiederkehrende Prüfung bei Stahlflaschen und CFK-Flaschen beinhaltet:

- Ausdrehen des Flaschenventils
- Innenkontrolle des Flaschenkörpers
- Durchführung der inneren und äußeren Prüfung sowie der Gewichtsprüfung
- Durchführung der Festigkeitsprüfung als Wasserdruckprobe (Stahlflasche oder CFK-Flasche Typ IV)
- Durchführung der Volumenexpansionsprüfung mit Ermittlung der elastischen und plastischen Ausdehnung (CFK-Flasche Typ III)
- Vortrocknung des Flaschenkörpers mit Heißluft
- Überprüfung der Abströmsicherung bzw. des Sinterfilters
- Eindrehen des Flaschenventils mit entsprechendem Dichtmedium
- Nachtrocknung im Vakuumverfahren -  
Dichtigkeitsprüfung der Flaschenoberfläche nach DIN EN ISO 11623 (Typ IV)
- Erstellen einer Prüfbescheinigung durch die ZÜS nach § 17 BetrSichV
- Reparatur Beschädigungen oder Delaminierungen an CFK-Flaschen Typ III

Empfohlene Wartungen: Grundüberholung der Flaschenventile nach VfdB-Richtlinie 08/04

### Weitere Serviceleistungen auf Wunsch:

- Füllung auf Betriebsdruck mit Atemluft nach DIN EN 12021
- Lackierung- oder Pulverbeschichtung
- Schablonieren und Beschriften auf Wunsch
- Abholung und Rücklieferung Ihrer Druckgasflaschen
- Wiederkehrende Prüfung von medizinischen Sauerstoffflaschen
- Innenreinigung durch strahlen im mit Glasperlen

Das Wartungsintervall richtet sich nach Bauart und Gasart der jeweiligen Druckbehälter. Gerne beraten wir Sie individuell.

## DRUCKLUFTFLASCHEN

### Wiederkehrende TÜV-Prüfung

- DIN EN ISO 18119, DIN EN ISO 11623, DIN EN ISO 13341, DIN EN ISO 22434
- EK-ZÜS Beschluss DB-009

Betriebssicherheitsverordnung und Herstellervorgaben.

- **Atemluftflasche Stahl**  
Ventildemontage, Innenkontrolle, Wasserdruckprüfung, Trocknung, Aufbringen der Daten, Ventilmontage
- **Atemluftflasche CFK**  
Ventildemontage, Innenkontrolle, Water-Jacket-Prüfung (Erfassung der Ausdehnung unter Prüfdruck), Trocknung, Aufbringen der Daten, Ventilmontage
- **Tauchgeräteflasche**  
5-jährliche Festigkeitsprüfung für Taucherflaschen
- **Druckluftflaschen Stahl/CFK**
- **Druckgasflaschen techn. Sauerstoff O<sup>2</sup>**
- **Druckgasflaschen med. Sauerstoff med. O<sup>2</sup>**
- **Ortsfeste Druck- bzw. Pufferbehälter**

### Ventile

- **Ventilgrundüberholung**  
für Fabrikat Dräger, MSA, Interspiro, Ceodeux/Rotarex und VTI Nachrüstung von Sicherheitseinrichtungen, Abströmsicherungen, Handräder, etc.
- **Neue Atemluftventile verschiedener Hersteller und Ausführung**  
Entsprechend dem aktuellen Stand der Technik (DIN EN 144, vfdb-Richtlinie 08/10)

### Füllung

- **Vorfüllung**  
von Atemluft in Atemluftflaschen oder Tauchgeräteflaschen bis 20l Inhalt
- **Füllung**  
von Atemluft, Druckluft, technischem Sauerstoff, medizinischem Sauerstoff

### Zusatzleistungen

- **Lackierung von Atemluft-/Tauchgeräteflaschen**
- **Pulverbeschichtung von Druckbehältern**
- **Beschriftung nach Kundenwunsch individuell**
- **Innenreinigung von Druckbehälter aus Stahl im Glasperlenverfahren**
- **Beseitigung von Fall-/Schlagbeschädigung an Druckgasflaschen aus Verbundwerkstoff (CFK)**

# ATEMSCHUTZ

## Atemluft-Kompressoren

### Prüfung und Instandsetzung

SCHMITT Feuerwehrtechnik ist ein zertifizierter Fachbetrieb für Atemluft-Kompressoren der Hersteller Bauer sowie Lenhardt & Wagner. Mit unserem Service-mobil führen wir Wartungen und Instandhaltungen an Ihrem Atemluft-Kompressor durch. Von der jährlichen Standardwartung bis hin zur komplexen Wartung mit Austausch von z. B. Saug- und Druckventilen können wir Ihnen den kompletten Service für Ihre Aggregate anbieten.

Sollte bei Ihrem Atemluft-Kompressor ein Defekt vorliegen, stehen unsere Servicetechniker kurzfristig, auch über unsere 24h-Notfallnummer für Sie bereit. Instandsetzungen, kurzfristige Ersatzteilversorgung und fachgerechte Montage gehören zu unserem Service. Es werden ausschließlich Original-Ersatzteile der Hersteller verwendet.

Eine regelmäßige Weiterbildung bei den Herstellern gehört zu unserem hohen Qualitätsanspruch. Gerne bieten wir Ihnen auch eine individuelle Servicevereinbarung an. Somit ist die Termineinhaltung sichergestellt.

### Planung, Installation und Inbetriebnahme von Aggregaten –


#### Änderung und Erweiterung der Hoch- und Mitteldruckversorgung

Bereits in den ersten Planungsphasen der Beschaffung eines neuen Atemluft-Kompressors stehen wir Ihnen zur Seite. Eine Begehung der Räumlichkeiten inklusive Aufmaß vor Ort ist die Basis für eine erfolgreiche Planung.

Wir arbeiten mit den führenden Herstellern im Hochdruck und Mitteldruckbereich eng zusammen. Für diese Bereiche werden unsere Techniker regelmäßig weitergebildet und führen die Arbeiten gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch.

Änderungen und Erweiterungen im Hoch- oder Mitteldruckbereich an bestehenden Anlagen wie z. B. das Versetzen einer Füllleiste oder die Erweiterung von Mitteldruckentnahmestellen werden durch unsere Servicetechniker fachgerecht durchgeführt.

Grundsätzlich lassen wir Arbeiten im Hochdruckbereich durch eine zugelassene Überwachungsstelle überprüfen und abnehmen.

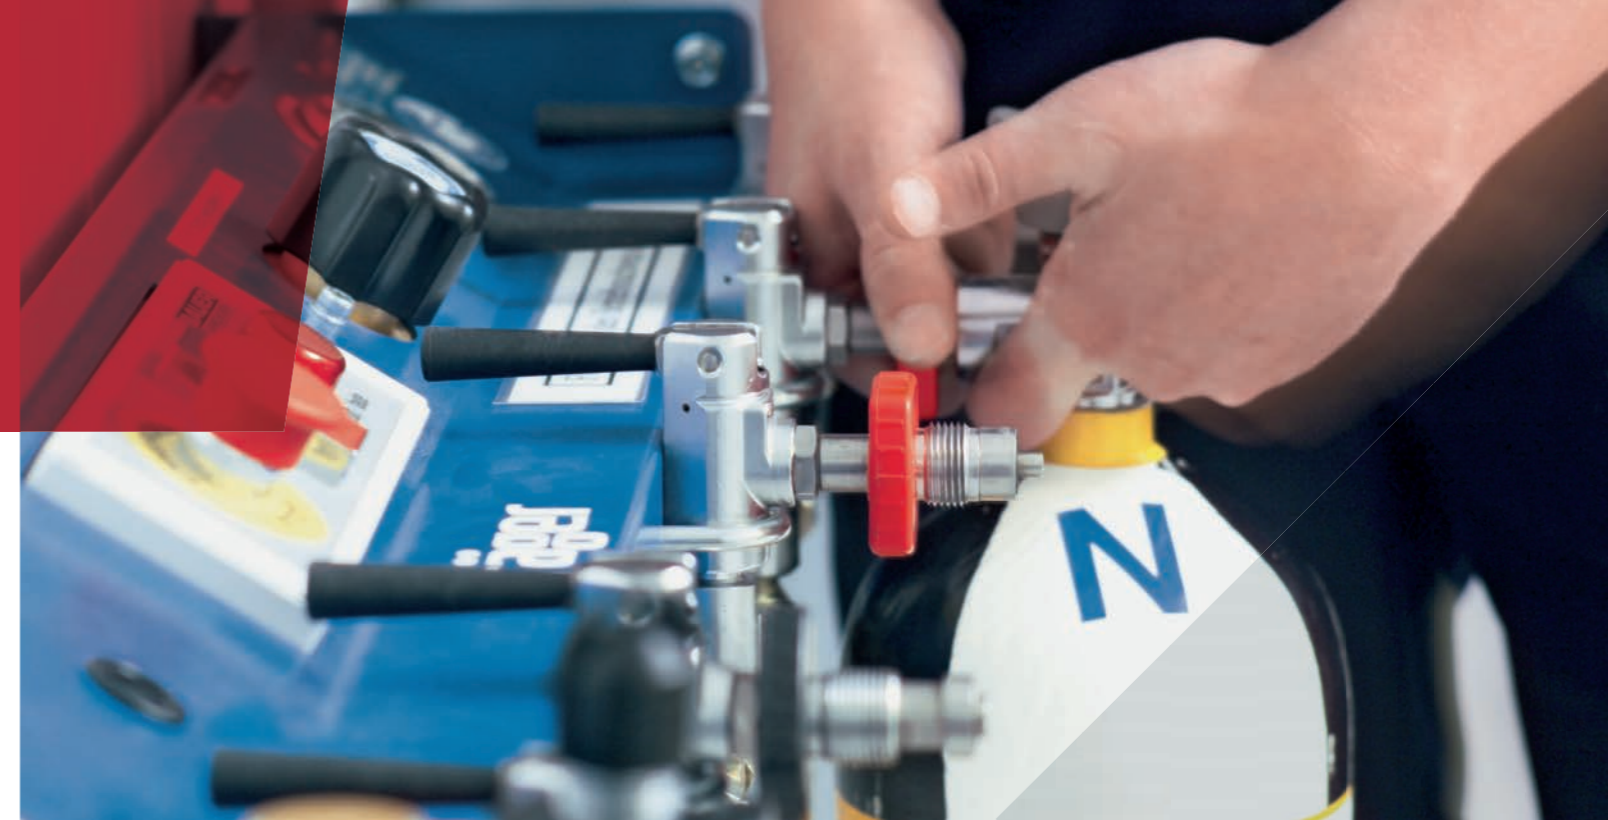

## ATEMLUFT-KOMPRESSOREN

Prüfung und Instandsetzung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGR/GUV-R 190, BGR/GUV-R 500, DIN EN 12021, DIN EN 1012-1 und Herstellervorgaben.

### Kompressoren

- **Jährliche Wartung Kompressor**  
Ölwechsel, Filterwechsel, Reinigung der Filter im Entwässerungssystem, Messung der Zwischendrucke, Laufwerkskontrolle
- **Ventilwartung nach 500 Betriebsstunden**  
Ölwechsel, Filterwechsel, Reinigung der Filter im Entwässerungssystem, Messung der Zwischendrucke, Laufwerkskontrolle
- **Ventilwartung nach 1000 Betriebsstunden**  
Wechsel der Saug- und Druckventile aller Stufen, abschließende Messung der Zwischendrucke
- **5-jährliche Innenprüfung der Druckbehälter**
- **10-jährliche Festigkeitsprüfung der Druckbehälter**

### Füllleisten

- **Jährliche Wartung Füllleiste**  
Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung der Füllleiste, Wechsel der Hochdruck-Dichtringe an den Füllstutzen, Anfahren der Sicherheitseinrichtung

### Luftanalyse

- **Prüfung der Atemluftqualität gemäß DIN EN 12021**

### Unterweisung

- **Umgang und Bedienung ortsbeweglicher Druckgasbehälter und Füllanlagen gemäß TRBS 3145**



## SERVICEVEREINBARUNG

Sie haben die Möglichkeit, eine individuelle Servicevereinbarung mit uns abzuschließen.

Dies kann ein einzelnes prüfpflichtiges Gerät bis hin zu Fahrzeugkomplettlösungen umfassen.



### 7 Gründe für den Abschluss einer Servicevereinbarung:

#### 1. Vorgeschriebene Wartungen garantiert

Alle erforderlichen Termine und Maßnahmen für die Wartung Ihrer Anlagen und Geräte werden von uns überwacht und koordiniert. Die Überwachung der Termine ist in unserer Verantwortung.

#### 2. Günstige Anfahrtpauschalen

Bei Abschluss einer Servicevereinbarung profitieren Sie von unseren günstigen Anfahrtpauschalen.

#### 3. Lückenlose Dokumentation

Unsere fachgerechte, lückenlose Dokumentation über alle Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihren Geräten ist Grundlage für die Anerkennung von Schadensfällen und Herstellergarantien.

#### 4. Geringe Ausfallzeiten & hohe Lebensdauer

Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte und Anlagen stets zuverlässig und sicher arbeiten, damit wird deren Verfügbarkeit und Lebensdauer erhöht. Durch die regelmäßige Wartung lassen sich häufig unnötige Kosten, die für aufwendige Reparaturen anfallen, vermeiden.

#### 5. Planbare Wartungskosten

Alle Kosten für Wartung und Service Ihrer Anlagen und Geräte werden durch die vereinbarte Wartungspauschale zur planbaren Größe.

#### 6. Personalkosteneinsparung durch weniger Kontrollaufwand

Wir gewährleisten die Einhaltung von Richtlinien und gesetzlichen Verordnungen für den Instandhaltungsprozess Ihrer Geräte und verringern damit den Kontrollaufwand.

#### 7. Höchstmögliche Betriebssicherheit

Regelmäßige Wartungen und Kontrollen sind Voraussetzung für den zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte und Anlagen, sie gewährleisten eine maximale Betriebssicherheit. Mögliche Ausfälle können durch unseren maßgeschneiderten Service eventuell im Voraus erkannt und vermieden werden.



Durch die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen verfügen unsere zertifizierten Servicetechniker stets über einen aktuellen Wissensstand. Schließen Sie Ihre individuelle Servicevereinbarung mit uns ab.

Wir beraten Sie gerne!

# GASMESSTECHNIK



Damit eine sichere Funktion von tragbaren Gasmessgeräten gewährleistet ist, sind eine Reihe von Richtlinien und gesetzlicher Verordnungen bei Einsatz und Betrieb der Geräte einzuhalten. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung durch die Service-Werkstätten der Firma SCHMITT Feuerwehrtechnik gewährleistet die Einhaltung dieser Vorschriften für den Instandhaltungsprozess. Termingerecht und kompetent kümmern wir uns darum, dass Ihre Geräte stets zuverlässig arbeiten und damit deren Verfügbarkeit gesichert ist.

## BEGRIFFSDEFINITION „WARTUNG VON MOBILER GASMESSTECHNIK“

Anforderung	Frequenz	Inhalt	Qualifikation
1. Sichtkontrolle und Anzeigetest	vor jeder Arbeitsschicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sichtkontrolle auf mechanische Beschädigungen, verstopfte Gaseintrittsöffnungen etc.</li> <li>Displayzustand</li> <li>Ladezustand des Akkus</li> <li>Funktionstest mit Prüfgas</li> </ul>	unterwiesene Person
2. Funktionskontrolle	max. 4 Monate	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. und zzgl.:</li> <li>Kalibrierung und ggf. Justierung</li> <li>Bewertung der Ansprechzeit</li> <li>ggf. Kontrolle der Pumpe</li> </ul>	qualifiziertes Fachpersonal
3. Systemkontrolle	max. 12 Monate	<ul style="list-style-type: none"> <li>1., 2. und zzgl.:</li> <li>Kontrolle der Parametrierung</li> <li>Kontrolle Datalogger</li> <li>Beurteilung Akkuzustand</li> <li>Beurteilung von Zubehörteilen</li> </ul>	befähigte Person
4. Aufzeichnung	max. 36 Monate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolle der Vollständigkeit der Aufzeichnungen</li> <li>Kontrolle der Umsetzung der sich aus der Kontrolle ergebenden Maßnahmen</li> <li>Kontrolle der Vollständigkeit und Aktualität der Betriebsanweisung</li> </ul>	befähigte Person

### Kontrollfristen von Geräten für Notfalleinsätze (BOS)

Geräte, welche für zeitkritische Einsätze bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben eingesetzt werden und bei denen eine tägliche Sichtkontrolle und Anzeigetest nicht möglich sind, weil es sich zum Beispiel um eine Freiwillige Feuerwehr oder nicht ständig besetzte Wache handelt, kann von der täglichen Sichtkontrolle und Anzeigetest abgewichen werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Der Abschluss einer Servicevereinbarung mit uns sichert die Einhaltung der Prüfintervalle und somit die Einsatzbereitschaft.



## GASMESSTECHNIK

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGR/GUV-G 9102, T021 (BGI 836) und T023 (BGI 518).

### Eingasmessgeräte

- Funktionskontrolle
- Jährliche Systemkontrolle
- Aufzeichnungskontrolle

### Mehrgasmessgeräte

- Funktionskontrolle
- Jährliche Systemkontrolle
- Aufzeichnungskontrolle

### Zubehör

- Funktionskontrolle Pumpe (intern oder extern)
- Funktionskontrolle Druckminderer
- Funktionskontrolle Bump-Test-Station
- Jährliche Systemkontrolle MSA Galaxy

### Service, Schulung

- Service-Paket Gasmesstechnik bestehend aus Terminüberwachung, Erinnerungsservice und Support

## TECHNISCHE HILFELEISTUNG

Als autorisierter Fachbetrieb führender Hersteller von Produkten der Technischen Hilfeleistung stehen wir Ihnen kompetent jederzeit zur Seite. Mit unserem Service-mobil führen wir auch vor Ort die vorgeschriebenen Prüfungen, Wartungen und Instandhaltungen durch.

Bei der Wartung und Instandsetzung aller Gerätschaften werden ausschließlich Original-Ersatzteile der Hersteller verwendet. Eine regelmäßige Weiterbildung unserer Mitarbeiter gehört zu unserem hohen Qualitätsanspruch. Gerne bieten wir Ihnen auch ein individuelles Servicepaket an.

Für den Prüfumfang gelten die anerkannten Richtlinien, gesetzlichen Verordnungen sowie Herstellervorgaben.

**Sie erhalten zu jeder Prüfung ein Prüfprotokoll; dieses beinhaltet folgende Daten:**

- Gerätebezogene Daten wie: Seriennummer, Barcode, Eigentümer sowie Geräteart und -typ
- Hersteller, Herstellungsdatum, Ihre Inventarnummer
- Prüfdatum, Prüfanlass, Prüfer und Prüfgerät
- Prüfwerte und Prüfergebnisse
- Alle Prüfintervalle in einer Übersicht
- Angaben zur Funktionstüchtigkeit





## HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE

### Jährliche Prüfung

Sicht- und Funktionsprüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, GUV-V C 53, DIN EN 13204, BGV/GUV-V D 8 und Herstellervorgaben.

- Aggregat
- Schneidgerät
- Pedalschneider, Türöffner
- Spreizer
- Kombigerät
- Zylinder
- Handpumpe
- Hydraulische Winde (Büffelwinde)
- Hebesatz H1
- Hebesatz H2
- Wagenheber
- Schlauchleitung
- Verlängerungsschlauch
- Türöffnerset



### 3-jährliche Prüfung

Sicht-, Funktions- und Belastungsprüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, GUV-V C 53, DIN EN 13204, BGV/GUV-V D 8 und Herstellervorgaben.

- Aggregat
- Pedalschneider
- Spreizer
- Kombigerät
- Zylinder
- Handpumpe
- Hydraulische Winde (Büffelwinde)
- Hebesatz H1
- Hebesatz H2

### Zusatzleistungen

- Wechsel Hydraulikschlauchleitung am Rettungsgerät
- Wechsel Hydraulikschlauchleitung am Aggregat
- Einstellung/Änderung Arbeitsdruck und Prüfung Druckbegrenzungsventil an Hydraulikaggregat
- Ölwechsel Aggregat
- Großer Leihgerätepool

## PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE, DICHTKISSEN

### Jährliche Prüfung

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, GUV-V C 53, BGV/GUV-V D 8, DIN EN 13731 und Herstellervorgaben.

- **Hebekissensatz 0,5/1 bar**  
Satz bestehend aus 1 Kissen, Druckminderer, Steuerorgan und Füllschlauch. Weitere Kissen sind separat zu prüfen.
- **Hebekissen 0,5/1 bar einzeln**
- **Rohrdichtkissensatz 0,5/1 bar**  
Satz bestehend aus 1 Kissen, Druckminderer, Steuerorgan und Füllschlauch. Weitere Kissen sind separat zu prüfen.
- **Rohrdichtkissen 0,5/1 bar einzeln**
- **Leckdichtkissensatz 0,5/1 bar**  
Satz bestehend aus 1 Kissen, Druckminderer, Steuerorgan und Füllschlauch. Weitere Kissen sind separat zu prüfen.
- **Leckdichtkissen 0,5/1 bar einzeln**
- **Mini-Hebekissensatz 8/10/12 bar**  
Satz bestehend aus 1 Kissen, Druckminderer, Steuerorgan und Füllschlauch. Weitere Kissen sind separat zu prüfen.
- **Mini-Hebekissen 8/10/12 bar einzeln**
- **SAG 8/10/12 bar**  
Flaschen sind separat gemäß GUV zu prüfen.
- **Druckminderer**
- **Steuerorgan**
- **Luftzuführschlauch**
- **Füllschlauch**

### 5-jährliche Prüfung

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, GUV-V C 53, BGV/GUV-V D 8, DIN EN 13731 und Herstellervorgaben.

- **Hebekissensatz 0,5/1 bar**  
Satz bestehend aus 1 Kissen, Druckminderer, Steuerorgan und Füllschlauch. Weitere Kissen sind separat zu prüfen.
- **Hebekissen 0,5/1 bar einzeln**
- **Mini-Hebekissensatz 8/10/12 bar**  
durch vom Hersteller zertifizierten Sachkundigen. Satz bestehend aus 1 Kissen, Druckminderer, Steuerorgan und Füllschlauch. Weitere Kissen sind separat zu prüfen.
- **Mini-Hebekissen einzeln**  
durch vom Hersteller zertifizierten Sachkundigen.
- **SAG 8/10/12 bar**  
Flaschen sind separat gemäß GUV zu prüfen durch vom Hersteller zertifizierten Sachkundigen.





## STROMERZEUGER

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGV/GUV-V A3, BGI/ GUV-I 8524, DIN 14685 und Herstellervorgaben.

- Jährliche Sicht- und Funktionsprüfung
- Jährliche Wartung Verbrennungsmotor
- Elektroprüfung nach DGUV-Vorschrift 3

## HOCHLEISTUNGSLÜFTER

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002 und Herstellervorgaben.

- Jährliche Sicht- und Funktionsprüfung
- Jährliche Wartung Verbrennungsmotor



## MOTORSÄGEN

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, DIN EN ISO 11681 und Herstellervorgaben.

- Jährliche Sicht- und Funktionsprüfung
- Jährliche Wartung Verbrennungsmotor

## MEHRZWECKZÜGE

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGV/GUV-V D 8, DIN 14800-5 und Herstellervorgaben.

- Jährliche Sicht-, Funktions- und Belastungsprüfung
- Belastungsprüfung (Zugprüfung)

## SEILWINDEN

Prüfung

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGV/GUV-V D 8 und Herstellervorgaben.

- Jährliche Sicht-, Funktions- und Belastungsprüfung





## EINSATZFAHRZEUGE, PUMPEN & ROLLCONTAINER

Unsere Servicetechniker führen sowohl am Standort Neuwied als auch mit unserem Servicemobil bei Ihnen vor Ort Prüfungen, Wartungen und Instandhaltungen an Ihren Pumpen durch. Dies gilt auch für den Verbrennungsmotor der Tragkraftspritze, was nach DGUV-Grundsatz 305-002 entsprechend gefordert ist.

**Gerne führen wir auch eine Kontrolle des gesamten Fahrzeugaufbaus bei Ihnen durch. Dies beinhaltet:**

- Sichtprüfung (Befestigungspunkte, evtl. Deformierungen an Klappen, Aufstiege, Leitern und Scharnieren, Funktion der Geräteraumverschlüsse, Spannung der Federwelle, Halter aus Plaste, Wlaste oder Gummi auf Porosität, Klebeverbindungen an Wasserbehälter, Befestigung von Geräteträgern für Dachbeladung)
- Funktionsprüfung (Ölstand, Dichtheit Ansaugpumpe und Getriebe, Trockensaugprobe, Dichtheit der wassertechnischen Anlage, Überlaufsystem auf Funktion prüfen, Dichtheit schaumtechnische Anlage)
- Elektrische Anlage (Kabelsatz auf Scheuerstellen prüfen, Geräteraumbeleuchtung, Sicherheitsschaltungen/Kontrollleuchten, Drehzahlverstellung)
- Pneumatikanlage (Druckluftleitungen auf Dichtheit, Scheuerstellen und richtige Befestigung prüfen, Schmiermittelversorgungseinheit Füllstand)
- Beurteilung Gesamtzustand (Korrosion an Stahlprofilen, Ausblühungen an Nichteisenmetallen, Innen- und Außenlackierung, Hoch und Niederdruckschläuche kontrollieren)

Im Bereich der Rollcontainer wurde unser Unternehmen als offizielles Kompetenzzentrum der MUNK Group ausgezeichnet. Unsere Servicetechniker sind berechtigt, fach- und sachkundige Überprüfungen und qualifizierte Wartungen und Reparaturen an Rollcontainern durchzuführen.



### TRAGKRAFTSPRITZEN

#### Prüfung, Wartung

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, DIN 14410, DIN EN 14466 und Herstellervorgaben.

- **Halbjährliche Prüfung**  
Sicht- und Funktionsprüfung
- **Jährliche Wartung**  
Kundendienst Tragkraftspritze gemäß Herstellervorschrift. Überprüfung Kreiselpumpe, Ansaugeinrichtung, Pumpenantrieb, elektrische Anlage, Kraftstoffsystem, Motor, Anzeigeeinrichtungen. Ölwechsel, Probelauf.

### FAHRZEUGEINBAUPUMPEN

#### Prüfung, Wartung

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, DIN 14420, DIN EN 1028 und Herstellervorgaben.

- **Halbjährliche Prüfung**  
Sicht- und Funktionsprüfung
- **Jährliche Wartung**  
Kundendienst Fahrzeugeinbaupumpe gemäß Herstellervorschrift. Überprüfung Kreiselpumpe, Ansaugeinrichtung, Pumpenantrieb. Ölwechsel, Probelauf.

### FAHRZEUGAUFBAU / ABROLLBEHÄLTER

#### Prüfung

Prüfung nach §14 BetrSichV, DGUV 214-016, DGUV 214-017, DGUV-Grundsatz 305-002 und Herstellervorgaben.

- **Jährliche Wartung Aufbau Feuerwehrfahrzeug**
- **Jährliche Prüfung Absetz- und Abrollbehälter**

### ROLLCONTAINER

#### Prüfung

Nach Herstellervorgaben.

- **Jährliche Sicht- und Funktionsprüfung**



## RETTUNGS- & SICHERUNGSGERÄTE

### Sprungpolster

SCHMITT Feuerwehrtechnik ist autorisierter Servicebetrieb für die Wartung von Sprungpolstern. Im Geltungsbereich der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Feuerwehr“ (GUV-V C53) sowie nach DGUV-Grundsatz 305-002 für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr sind regelmäßige Prüfungen von Sprungpolstern vorgeschrieben.

Die Überprüfung des Sprungpolsters darf nur durch einen Sachkundigen durchgeführt werden, der vom Hersteller nach Absolvierung eines Wartungs- und Instandsetzungslehrgangs autorisiert wurde.

Die Firma SCHMITT Feuerwehrtechnik ist von den Herstellern Vetter und Deutsche Schlauchboot (Lorsbach) entsprechend autorisiert. Termingerecht und kompetent kümmern wir uns darum, dass Ihre Geräte stets zuverlässig arbeiten und damit deren Verfügbarkeit gesichert ist.

#### Generell wird zwischen 3 Prüfungen unterschieden:

- Jahresprüfung
- Sicherheitshauptprüfung im 5., 8. und 13. Jahr durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal.
- Sicherheitsgeneralprüfung im 10. Jahr durch den Hersteller

Nach 15 Jahren ist das Sprungpolster auszusondern.

#### Die Überprüfung beinhaltet:

- Sichtprüfung
- Funktionsprüfung
- Belastungsprüfung im 5. und 10. Jahr
- Dichtheitsprüfung
- Wartungsarbeiten
- evtl. Austausch von Ersatzteilen
- Führen eines Prüfnachweises



### SPRUNGPOLSTER

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, GUV-V C 53, DIN 14151 T1, T3 und Herstellervorgaben.

#### Prüfung

- Jährliche Sicherheitshauptprüfung
- 5-jährliche Sicherheitshauptprüfung
- 8-jährliche bzw. 13-jährliche Sicherheitshauptprüfung
- 10-jährliche Sicherheitsgeneralprüfung
- 13-jährliche Sicherheitshauptprüfung

## RETTUNGS- & SICHERUNGSGERÄTE

### Absturzsicherungssysteme

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) muss nach jeder Beanspruchung, bei Zweifeln hinsichtlich des ordnungsgemäßen Zustandes, mindestens aber einmal jährlich durch einen Sachkundigen (vgl. BGR/GUV-R 198 und 199) überprüft werden. Dieser entscheidet darüber, ob sich die Ausrüstung in einwandfreiem Zustand befindet und die berufsgenossenschaftlich vorgeschriebenen Ablegereife noch nicht erreicht sind. Die Materialprüfung basiert auf dem Grundsatz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV-Grundsatz 305-002) sowie auf den jeweiligen Herstellervorschriften. Bei der Prüfung ist auch auf die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu achten. Die Prüfung hat nach den Vorschriften des Herstellers zu erfolgen und ist zu dokumentieren.

Als autorisierter Fachbetrieb der Firma Skylootec führen wir die entsprechenden Prüfungen gerne für Sie durch.

### RETTUNGSGERÄTE ABSTURZSICHERUNG

#### Jährliche Prüfung

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGR/GUV-R 198, BGR/GUV-R 199, DIN EN 14800 T 16 und Herstellervorgaben.

- **Gerätesatz Absturzsicherung**
- **Gerätesatz Auf- und Abseilgeräte**
- **Auf- und Abseilgerät**
- **Verbindungsmittel ohne Bandfalldämpfer**
- **Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer**
- **Haltegurt EN 358**
- **Auffanggurt EN 361**
- **Auffanggurt EN 358/ EN 361**
- **Auffanggurt EN 358/ EN 361/ EN 813 mit Weste**
- **Seil**
- **Bandschlinge**
- **Rettungsdreieck**
- **Verbindungsmittel (Karabiner)**
- **Dreibock**
- **Lastwinde für Dreibock**
- **Zubehör (Rollen, Klemmen)**
- **Höhensicherungsgerät EN 360**
- **Schleifkorbtrage**
- **Abseilspinne für Schleifkorbtrage**
- **Auffangsystem (bis 3 Teile)**
- **Auffangsystem (bis 4 Teile)**
- **mitlaufendes Auffanggerät**
- **Helm nach DIN EN397**
- **Rettungsgurtsystem für Einsatzjacke**

#### 10-jährliche Prüfung

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, BGR/GUV-R 198, BGR/GUV-R 199, DIN EN 14800 T 16 und Herstellervorgaben.

- **10-jährliche bzw. 10+5-jährliche Prüfung Auf- und Abseilgerät durch Hersteller**



## RETTUNGS- & SICHERUNGSGERÄTE



### Tragbare Feuerwehrleitern, Rettungsplattformen und Anhängelatern

Die Firma SCHMITT Feuerwehrentechnik ist zertifiziertes Kompetenzzentrum der MUNK Group. Unsere Techniker sind sachkundige Personen für tragbare Feuerwehrleitern gemäß DGUV-Grundsatz 305-002.

Bei tragbaren Feuerwehrleitern, Rettungsplattformen sowie bei Anhängelatern ist alle 12 Monate eine Sicht-, Funktions- und Belastungsprüfung durch einen Sachkundigen durchzuführen und zu dokumentieren.



### LEITERN, RETTUNGSPLATTFORMEN, ANHÄNGELEITERN

#### Jährliche Prüfung Leitern

Sicht-, Funktions- und Belastungsprüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, DIN EN 1147 und Herstellervorgaben.

- Schiebleiter
- Hakenleiter
- Klappleiter
- Teleskopleiter
- Steckleiterteil
- Verbindungsteil
- Einsteckteil
- Multifunktionsleiter
- Verbindungsteil Multifunktionsleiter
- Fußstütze Multifunktionsleiter

#### Jährliche Prüfung Rettungsplattform

• **Rettungsplattform**  
Sicht-, Funktions- und Belastungsprüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, DIN EN 1147 und Herstellervorgaben.

#### Jährliche Prüfung Anhängelatern

Prüfung nach DGUV-Grundsatz 305-002, DIN 14703 und Herstellervorgaben.

- **Prüfung Anhängelatern**  
Sicht-, Funktions- und Belastungsprüfung

# WASSERRETTUNG & TAUCHTECHNIK

## Rettungswesten

Eine Rettungsweste unterliegt der PSA-Verordnung (EU 2016/425)(PSA = Persönliche Schutzausrüstung) 89/686/EWG, dem Gerätesicherheitsgesetz und der Produkthaftung des Herstellers.

Bei aufblasbaren Rettungswesten muss eine Wartung innerhalb von 24 Monaten durchgeführt werden. Jährlich ist eine Sichtprüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung durchzuführen.

Das Wartungsintervall kann bei starker Nutzung und hohem Verschleiß auch verkürzt werden.

Die Wartung von Rettungswesten darf nur von autorisierten Wartungsstationen oder direkt vom Hersteller durchgeführt werden.

### Eine Wartung der Rettungswesten umfasst folgende Tätigkeiten:

- einen 16-stündigen Dichtigkeitstest des aufgeblasenen Auftriebskörpers
- eine Wasserprüfung der Auslöseautomatik
- eine Prüfung der Handauslösung
- die Prüfung des Mundventils
- das Einsetzen einer neuen Automatiktablette
- das Einsetzen neuer Dichtungen
- die Kontrolle der Kohlendioxidpatrone
- die Prüfung der Verbindungsnahte und der Beschläge
- Serviceplakette und Prüfbericht

Unsere Servicetechniker sind von den Herstellern Kadematic und Secumar zertifiziert und werden regelmäßig geschult.

## Überlebensanzüge

Bei Eisunfällen und Wasserrettung bei niedrigen Temperaturen ist schnelle Hilfe für den Verunglückten notwendig, um lebensgefährliche Unterkühlung und Ertrinken zu verhindern. Der Retter wird durch den Anzug vor Nässe und Kälte geschützt; dieser wird über der normalen Oberbekleidung getragen. Um sicherzustellen, dass der Anzug voll funktionstüchtig und einsatzbereit ist, wird eine jährliche Überprüfung gemäß DGUV-Grundsatz 112-201 sowie BGV A1 und SOLAS vorgeschrieben.



## WASSERRETTUNG

Prüfung der PSA gegen Ertrinken nach DGUV-Grundsatz 112-201, BGV A1 und SOLAS.

### Einkammer-Rettungswesten

- Jährliche Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung
- 2-jährliche Wartung

### Zweikammer-Rettungswesten

- Jährliche Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung
- 2-jährliche Wartung

### Feststoff-Rettungswesten

- Jährliche Sicht- und Funktionsprüfung

### Überlebensanzüge

- Reinigung, Desinfektion und Trocknung
- Jährliche Sicht-, Vollständigkeits- und Funktionsprüfung



## Tauchtechnik

Wir bieten Ihnen als Servicepartner die Prüfung und Instandhaltung von autonomen Leichttauchgeräten gemäß vfdb-Richtlinie 0803 und nach gültigen Herstellervorgaben an. Sie erhalten bei uns den kompletten Service, angefangen bei den Grundgeräten 1. Stufe, über Atemregler, Lungenautomaten und Masken bis hin zu Tariersystemen.

## GERÄTE TAUCHTECHNIK

Prüfung von autonomen Leichttauchgeräten gemäß vfdb-Richtlinie 0803 und nach Herstellerangaben.

### Grundgeräte 1. Stufe

- **Jährliche Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung Grundgerät** einschließlich Druckminderer (1. Stufe)
- **3-jährlicher Frostschutzkappenwechsel** für Geräte Fabrikat Interspiro
- **6-jährliche Grundüberholung Druckminderer (1. Stufe)**

### Atemregler komplett

1.+2. Stufe

- **Jährliche Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung Atemregler (1.+2. Stufe)**
- **2-jährlicher Membranwechsel Lungenautomat (2. Stufe)**
- **3-jährlicher Frostschutzkappenwechsel** für Geräte Fabrikat Interspiro
- **6-jährliche Grundüberholung Atemregler (1.+2. Stufe)**

### Lungenautomaten

- **Jährliche Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung Lungenautomat (2. Stufe)**
- **6-jährliche Grundüberholung Lungenautomat (2. Stufe)**

### Masken


- **Halbjährliche Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung Maske**
- **2-jährlicher Ventilwechsel Maske**

### Tariersystem

- **Halbjährliche Dichtigkeitsprüfung Tariersystem**
- **Jährliche Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung Tariersystem**
- **2-jährliche Grundüberholung Tariersystem**
- **3-jährlicher Wechsel des Dichtsitzes Tariersystem** für Fabrikat Interspiro

### Reinigung, Desinfektion & Trocknung

- **Tauchgerät komplett**
- **Lungenautomat (2. Stufe)**
- **Maske**
- **Tariersystem**

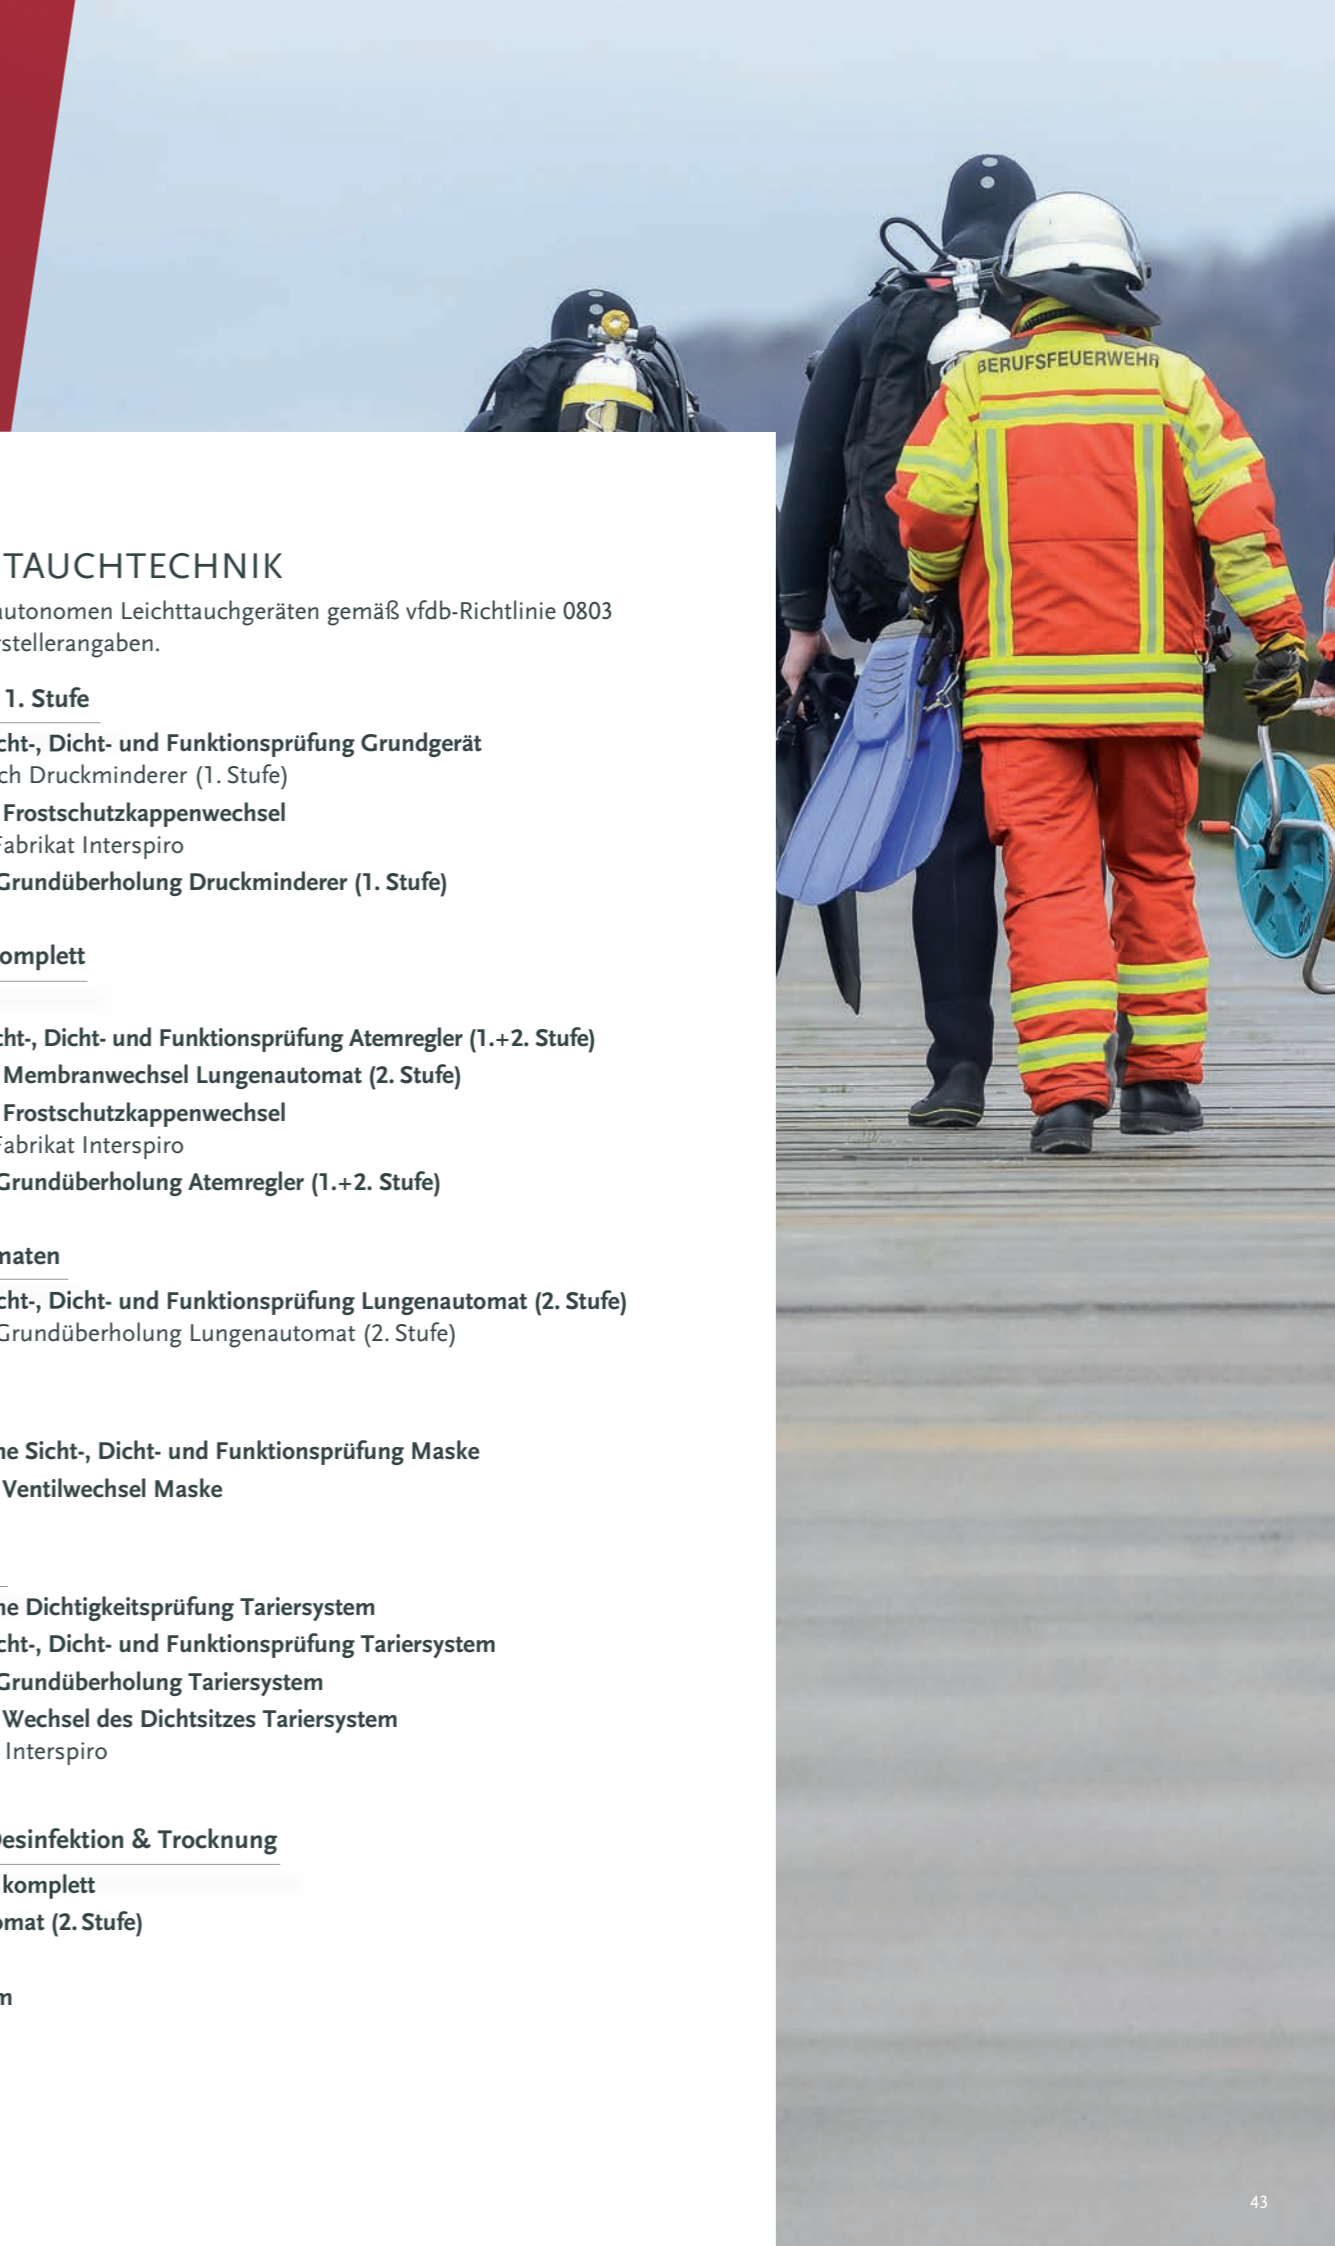

## UNTERWEISUNGEN

In vielen Bereichen fordern verschiedene Regelwerke wiederkehrende Unterweisungen von Mitarbeitern und Feuerwehrangehörigen. Aufgrund des sehr hohen Aus- und Weiterbildungsstands unserer Mitarbeiter sind wir autorisiert, Unterweisungen in den verschiedensten Bereichen durchzuführen. Sowohl praktische als auch theoretische Unterweisungen können wir Ihnen individuell anbieten und mit Ihnen zusammen ein bedarfsgerechtes Konzept erstellen.

### Unser Angebot umfasst zum Beispiel:

- Unterwiesene Person für tragbare Gasmesstechnik nach T021/T023
- Handhabung ortsbeweglicher Druckgasbehälter und Füllanlagen nach TRBS 3145
- und vieles mehr

Nach erfolgreicher Teilnahme erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat für seine Unterlagen.



## ZERTIFIZIERT DURCH





## ARBEITEN BEI SCHMITT

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ihr Engagement, ihre Fachkompetenz und ihr Teamgeist sind die Grundpfeiler, die unser Unternehmen vorantreiben. Als modernes, innovatives Familienunternehmen in dritter Generation stehen wir für Stabilität und Vertrauen. Unser Ziel ist es, zusammen mit unseren Mitarbeitenden eine bedeutungsvolle und erfüllende Arbeitswelt zu schaffen.



### Werden Sie Teil des Teams,

denn es gibt viele überzeugende Gründe, sich uns anzuschließen. Bei SCHMITT arbeiten wir mit Leidenschaft in einem dynamischen Team, das sich voll und ganz mit den täglich erbrachten Leistungen und den Werten unseres Leitbilds identifiziert.

## LEITBILD

### WER SIND WIR?

Wir sind der bevorzugte Dienstleister für Brandschutz, Feuerwehr- und Sicherheitstechnik. Unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter schätzen uns als verlässlichen und innovativen Partner. Als Familienunternehmen in der dritten Generation stehen wir für Stabilität und Vertrauen. Langjährige Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung sind Grundlagen unseres Erfolgs.

### WAS LEISTEN WIR?

Wir schaffen kundenorientierte Lösungen für umfassende Sicherheit im Arbeits- und Freizeitumfeld. Wir helfen Leben retten und schützen Eigentum. Persönliche Beziehungen sind die Basis unserer Leistung. Wir halten das Wissen unserer Kunden auf aktuellem Stand. Wir stehen für Qualität.

### WIE ARBEITEN WIR?

Wir arbeiten eigenverantwortlich und ergebnisorientiert im Team. Wir geben und nehmen konstruktiv Feedback. Modernste technische Ausstattung und hohes technisches Know-how unterstützen unseren Anspruch an Professionalität. Wir handeln zeitnah, flexibel und umweltbewusst.

### WERTE, DIE UNS VERBINDEN!

#### Ehrlichkeit

Themen offen ansprechen und fair miteinander umgehen.

#### Verantwortung

Unternehmerisch denken und handeln.

#### Zusammenhalt

Füreinander einstehen und Probleme gemeinsam lösen.

#### Anerkennung

Die Arbeit der Kollegen und deren Ideen wertschätzen.

#### Spaß

Gemeinsam an der Arbeit Freude haben.

#### Akzeptanz

Sich mit anderen Sichtweisen ernsthaft auseinandersetzen.

#### Vertrauen

Sich aufeinander verlassen.







## UNSERE FIRMENHISTORIE

- 1929** > Gründung des Ingenieurbüros für technischen Bedarf durch den damals 24-jährigen Dipl.-Ing. und Kaufmann Walter Schmitt.
- 1930** > Die Firma Schmitt beginnt mit dem Vertrieb von Schmierölen und technischen Artikeln.
- 1934–37** Das Lieferprogramm wird erweitert. Entwicklung von Luftschutzgeräten für Brandschutz und Rettungsschutz.
- 1945** > In Folge von Kriegseinwirkungen Wiederaufbau des Betriebsgebäudes. Eigenbau von Tragkraftspritzen und Zubehör.
- 1948–49** Nach der Währungsreform: Durch die Teilnahme an der »Feuerwehrwoche« in Koblenz wird die Firma überregional bekannt. Um dem Schulungsbedarf der Wehren zu entsprechen, richtet die Firma einen Schulungsraum ein und führt Maschinisten-Lehrgänge durch.
- 1958** > Vorbeugender Brandschutz: Die Firma startet mit dem Vertrieb und der Wartung von brandschutztechnischen Einrichtungen und Gerätschaften.
- 1964–68** Eintritt von Herrn Walter Schmitt jun.
- 1970** > Der Unternehmensgründer Walter Schmitt sen. erhält für seine Verdienste

- um den Brandschutz das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz sowie das Bundesverdienstkreuz; er scheidet altersbedingt aus dem Unternehmen aus.
- 1973** > Weitere Vergrößerung und Umbau des Betriebes: Einrichtung von Werkstätten für Atemschutz und Großfahrzeuge sowie Prüf- und Füllstationen.
- 1989** > 60-jähriges Betriebsjubiläum: Helmut Schmitt scheidet altersbedingt aus dem Unternehmen aus.
- 2004** > Christina und Daniel Schmitt übernehmen die Geschäftsführung in 3. Generation. Walter Schmitt jun. scheidet alterbedingt aus dem Unternehmen aus.
- 2006** > Weitere Expansion: Die Firma investiert in die Erweiterung des Produktportfolios sowie des Serviceangebotes.
- 2010** > Umzug an den neuen Firmenstandort in der Rheinstraße 182 in Neuwied mit über 10.000 qm Freifläche und 1.600 qm Büro- und Lagerfläche.
- 2013** > Übernahme der Firma Braun Feuerschutz GmbH aus Bad Kreuznach.
- 2024** > Das Unternehmen beschäftigt über 70 Mitarbeiter und generiert einen Umsatz von über 30 Mio €.





**SERVICE, DER WERTE SCHAFFT.**  
Kompetenz. Qualität. Erfahrung.


## KONTAKT


W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik


Rheinstraße 182  
56564 Neuwied

Fon (+49) 0 26 31 - 98 73-0  
Fax (+49) 0 26 31 - 98 73 31

[www.schmitt-feuerwehrtechnik.de](http://www.schmitt-feuerwehrtechnik.de)  
[info@schmitt-feuerwehrtechnik.de](mailto:info@schmitt-feuerwehrtechnik.de)

 [www.facebook.com/  
SCHMITTFeuerwehrtechnik](https://www.facebook.com/SCHMITTFeuerwehrtechnik)

 [www.instagram.com/  
schmitt\\_feuerwehrtechnik/](https://www.instagram.com/schmitt_feuerwehrtechnik/)

 [www.youtube.com/  
user/SchmittFWT](https://www.youtube.com/user/SchmittFWT)

